




- Märkused:
1. Joonis on Seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.
 2. Olemasolevate kommunikatsioonide ja maapinna kõrgusmärgid, materjalid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist koht peal.
 3. Ehitustööde läbiviimisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi.
 4. Puid, mis jäävad kaeviku servast lähemale, kui 2m kaista ehitustööde ajaks. Tagada olemasoleva tänavaveetorstiku siltimine ja olemasolevate tarbijate vee varustamine. Ehituse käigus veetorstiku vigastamisel tuleb näha ette selle taastamine, vajadusel ringtõstmine ja ajutise ehitusaege veetoru paigaldus. Olemasoleva veetorstiku asukoht, läbimõõt, materjal ja paigaldusviis on täpsustatud ehituse käigus lahikavimisel.
 5. Torustiku ja kaevude paigaldamisel lähuda seletuskirjast ning jälgida valmistaja juhiseid, LVI-RVL 92, Maarüü 2013 ja RIL-1990 kvaliteedinorme. Vastutuli nimetisel eeltoodud dokumentides lähuda seletuskirja toodust.
 6. Isevalde kanalisatsioonitööstuse paigaldus minimaalne sügavus maapinnast on 1,2m (möödetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
 7. Isevalde torulised on antud toru põhja kõrgusmärgid.
 8. Isevalde torulised on antud toru põhja kõrgusmärgid.
 9. *ga kõrgusmärgid ja torude materjalid täpsustada koht peal ehitustööde käigus.
 10. Torude pikkused on antud meetrites. Torude pikkused on antud kaevu/sõime teisel kaevu/sõime teieni ühendusdetailide pikkusi arvestamata.
 11. Projektitud kommunikatsioonikaevude laugul peavad olema teleskoopkaanega nii, et saaks nende kõrgust muuta +/-15 cm.
 12. Gaastorudega ristikumisel jälgida seletuskirja ptk-s 8.4.1 juhiseid.
 13. Asendiplaanil toodud kõrgused on EIK2000 kõrgusüsteemis.
 14. Gaastorustike ümbertõstmiseks tuleb taolada AS Gaasvõrk poolt tehnilised tingimused ning koostada projekt enne ehitustööde alustamist.

Kinnistu nr 5
02:006:0003

Kinnistu nr 5
02:006:0003

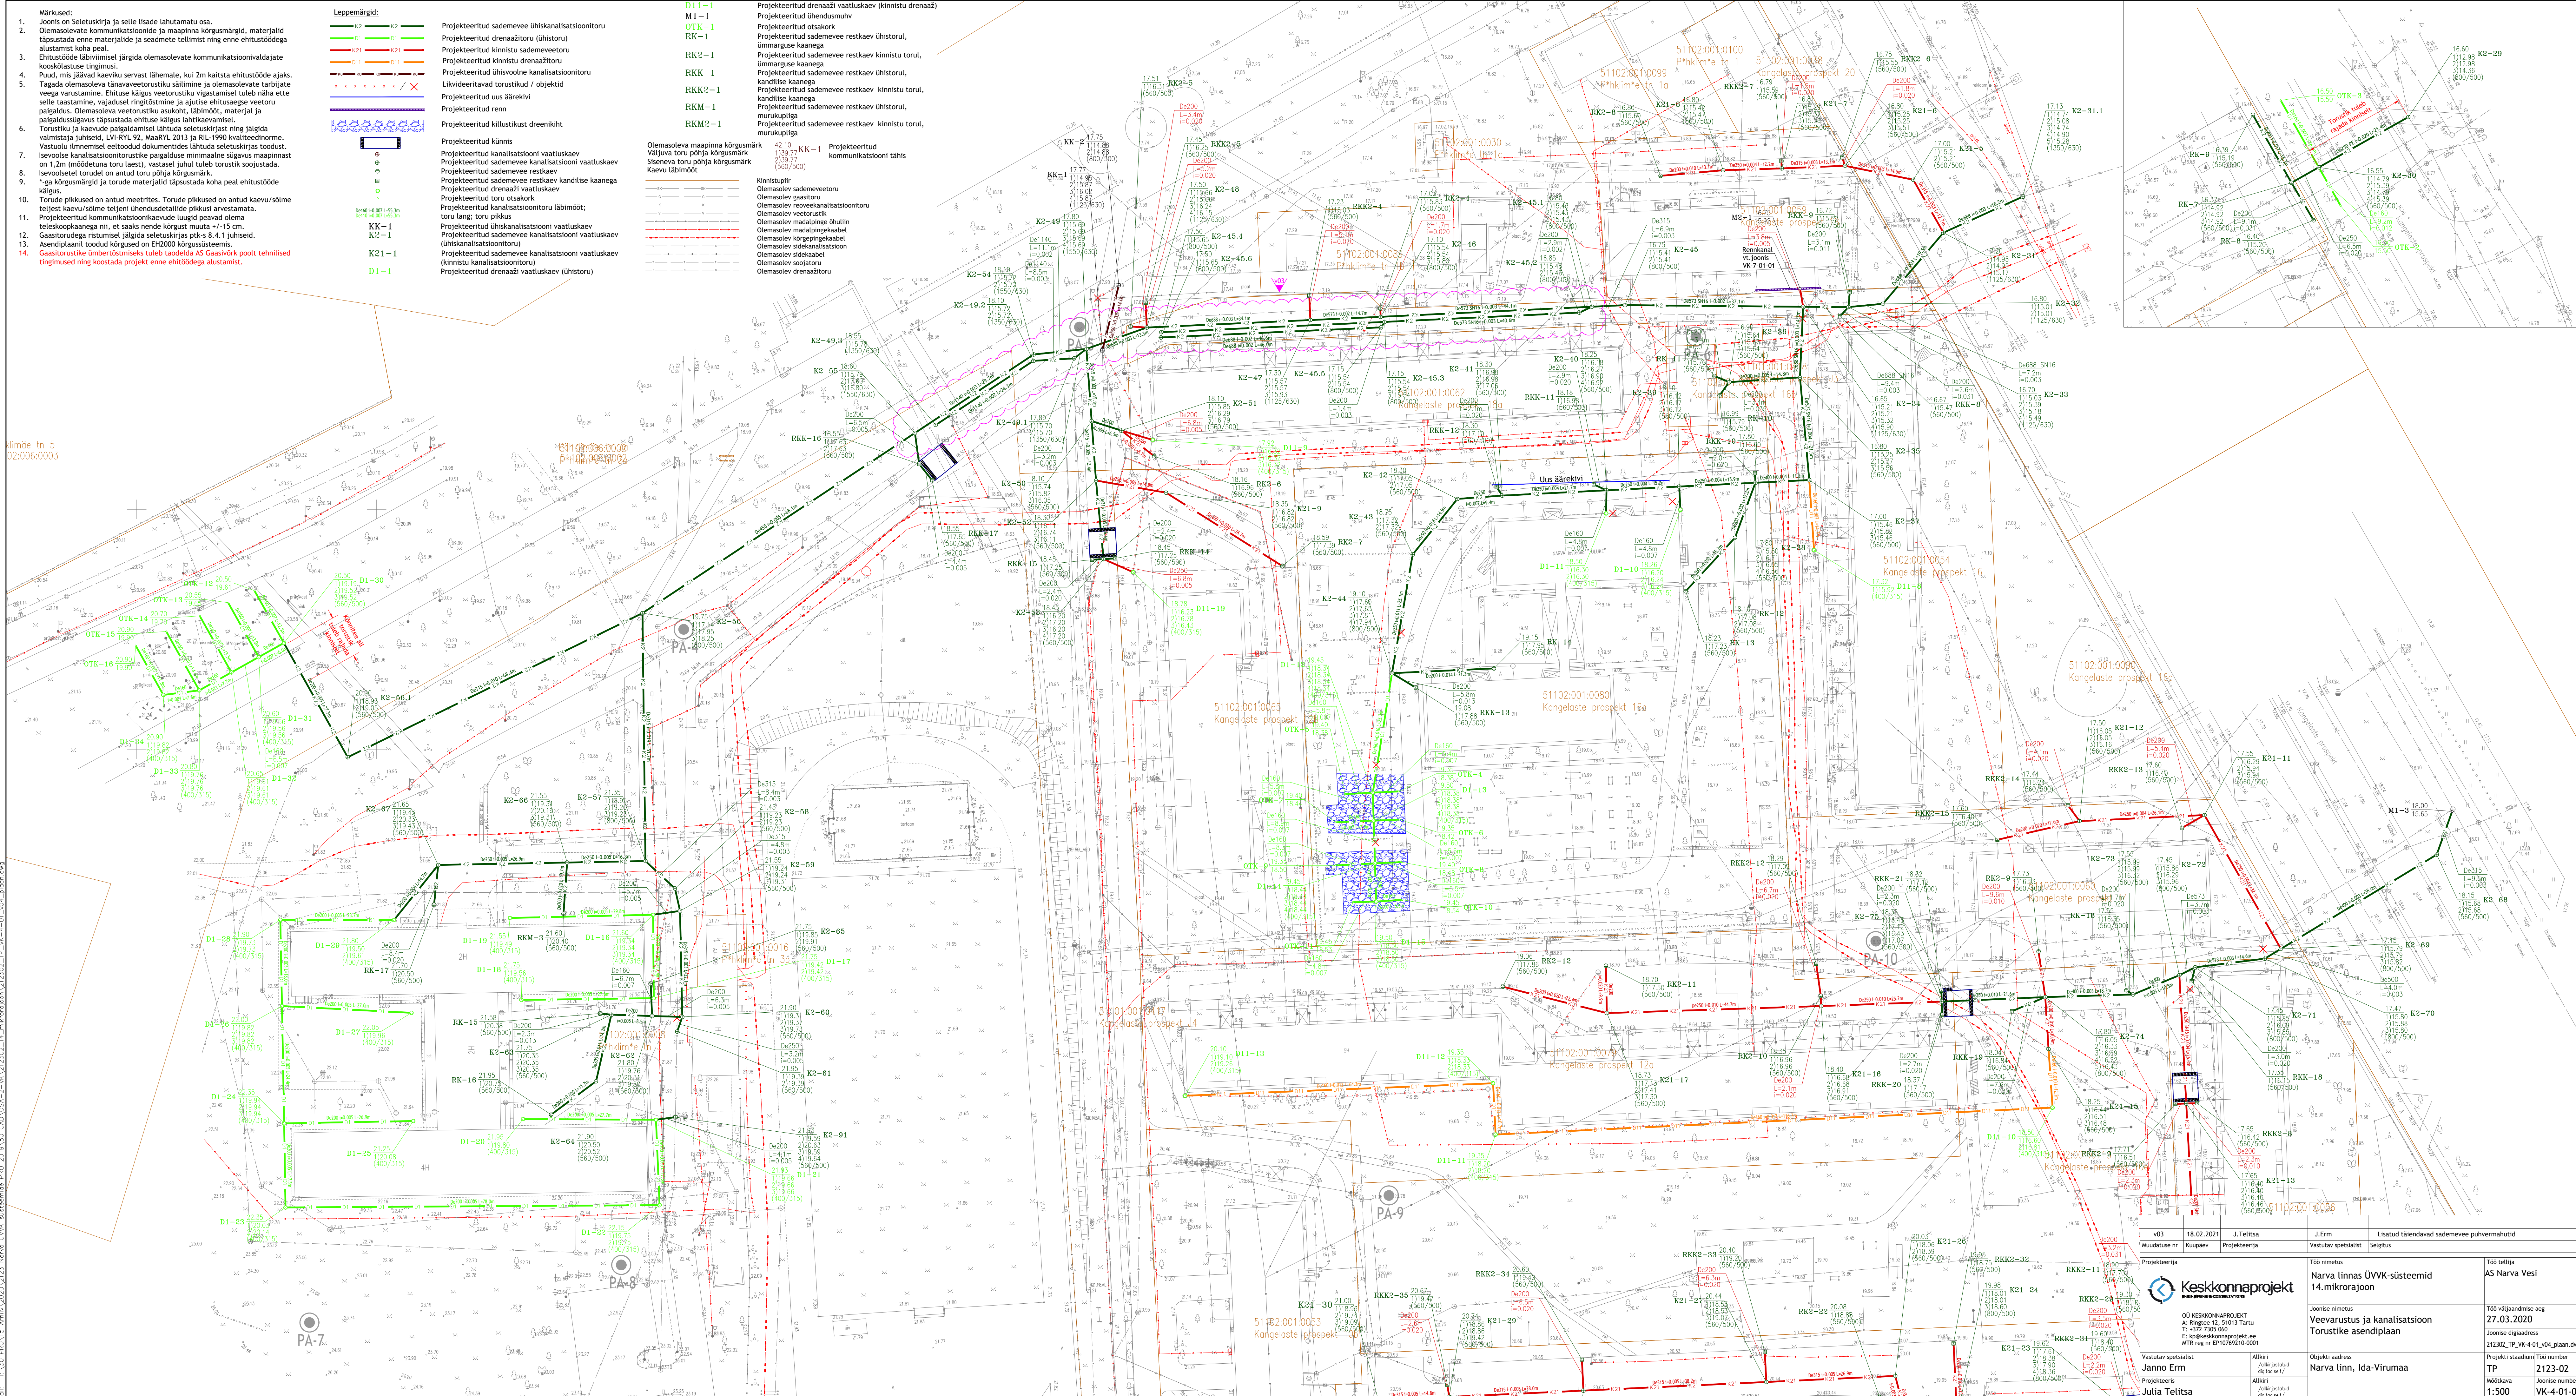